

WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

www.gov.pl/web/wsse-poznan
sekretariat@wssepoznan.pl
/wssepoznan/SkrytkaESP
nadzor.zapobiegawczy@wssepoznan.pl

ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
NIP 778 11 71 963
REGON 000294065
BDO: 000207899

DN-NS.9011.64.2022

Poznań, 26.01.2022r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), w związku z § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) oraz § 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.)

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po zapoznaniu się z wnioskiem inwestora – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, reprezentowanego przez Pana Szymona Mazurka,

wyraża zgodę

na obniżenie wysokości w świetle do 2,90 m w pomieszczeniach nr 1/24, 1/25, 1,26, 1/30-1/31 przeznaczonych do stałej pracy, zlokalizowanych w budynku Szpitala Powiatowego im. Marcela Nenckiego w Krotoszynie, pod warunkiem zastosowania klimatyzacji zapewniającej wymianę powietrza zgodnie z funkcją pomieszczeń.

Uzasadnienie:

Inwestor – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, reprezentowany przez Pana Szymona Mazurka, zwrócił się w dniu 27.12.2021r. do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości w świetle do 2,90 m w pomieszczeniach nr 1/24, 1/25, 1,26, 1/30-1/31 przeznaczonych do stałej pracy, zlokalizowanych w budynku

Szpitala Powiatowego im. Marcela Nenckiego w Krotoszynie. Do wniosku zostały dołączone rysunki: rzut i przekroje (opracowanie: mgr inż. arch. Szymon Mazurek, grudzień 2021r.)

Ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji wynika, że przedmiotowe pomieszczenia powstają w ramach zadania pn. „Przebudowa Oddziałów Chirurgii i Internistycznego wraz z przebudową OAiIT na Pracownię Diagnostyki Mikrobiologicznej i Parazytologii oraz remontem sachu Szpitala Powiatowego im. M. Nenckiego przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie”. Pomieszczenia objęte wnioskiem to: pracownia parazytologii nr 1/24, pracownia diagnostyki mikrobiologicznej nr 1/25, pracownia diagnostyki mikrobiologicznej nr 1/26, odczyty, posiewy, inkubacja nr 1/30-1/31. Wszystkie pomieszczenia są przeznaczone do stałej pracy powyżej 4 godzin dziennie, a ich wysokość wynosi 2,9 m. W pomieszczeniach prowadzone są prace mogące powodować występowanie substancji szkodliwych dla zdrowia.

Zgodnie z § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń w zakładach pracy określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy. W związku z powyższym zgodnie z § 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż 3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub 3,3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace mogące powodować występowanie substancji szkodliwych dla zdrowia. Wysokość pomieszczeń, o których mowa powyżej, może być obniżona w przypadku zastosowania klimatyzacji – pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Podsumowując, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraża zgodę na obniżenie wysokości w świetle do 2,90 m w pomieszczeniach przeznaczonych do stałej pracy nr 1/24, 1/25, 1,26, 1/30-1/31, znajdujących się w Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej i Parazytologii, zlokalizowanych w budynku Szpitala Powiatowego im. Marcela Nenckiego w Krotoszynie, pod warunkiem zastosowania klimatyzacji zapewniającej wymianę powietrza zgodnie z funkcją pomieszczeń. Dla zapewnienia właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych należy przestrzegać warunku zawartego w niniejszej decyzji.


Integralną częścią decyzji jest „załącznik nr 1 do wniosku”, stanowiący załączniki do decyzji, na którym znajduje się pieczęć Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Niniejsza decyzja nie stanowi uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie zastrzeżonym dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

dr Jadwiga Kuczma-Napierała
Specjalista epidemiolog

Załączniki:

1. „Załącznik nr 1 do wniosku”


Otrzymują:



1. Pan Szymon Mazurek
ul. Milicka 68
51-126 Wrocław

2. a/a

Do wiadomości:

1. PPIS w Krotoszynie (ePUAP)
B.R.



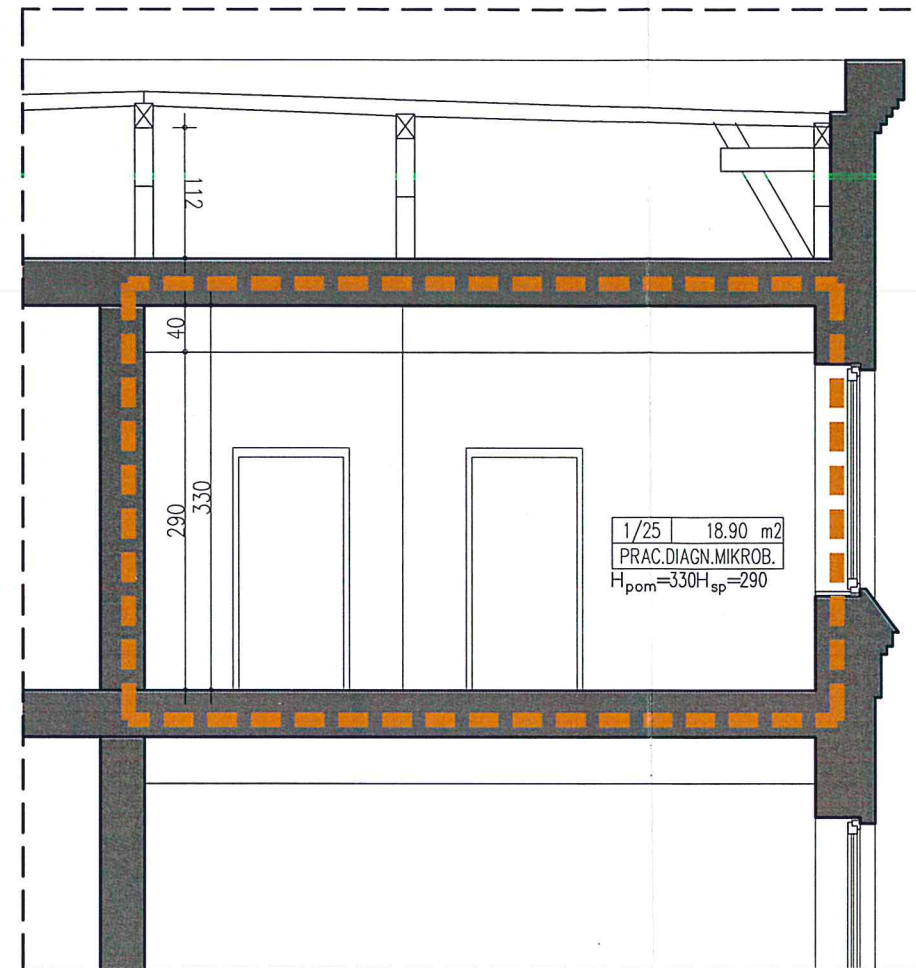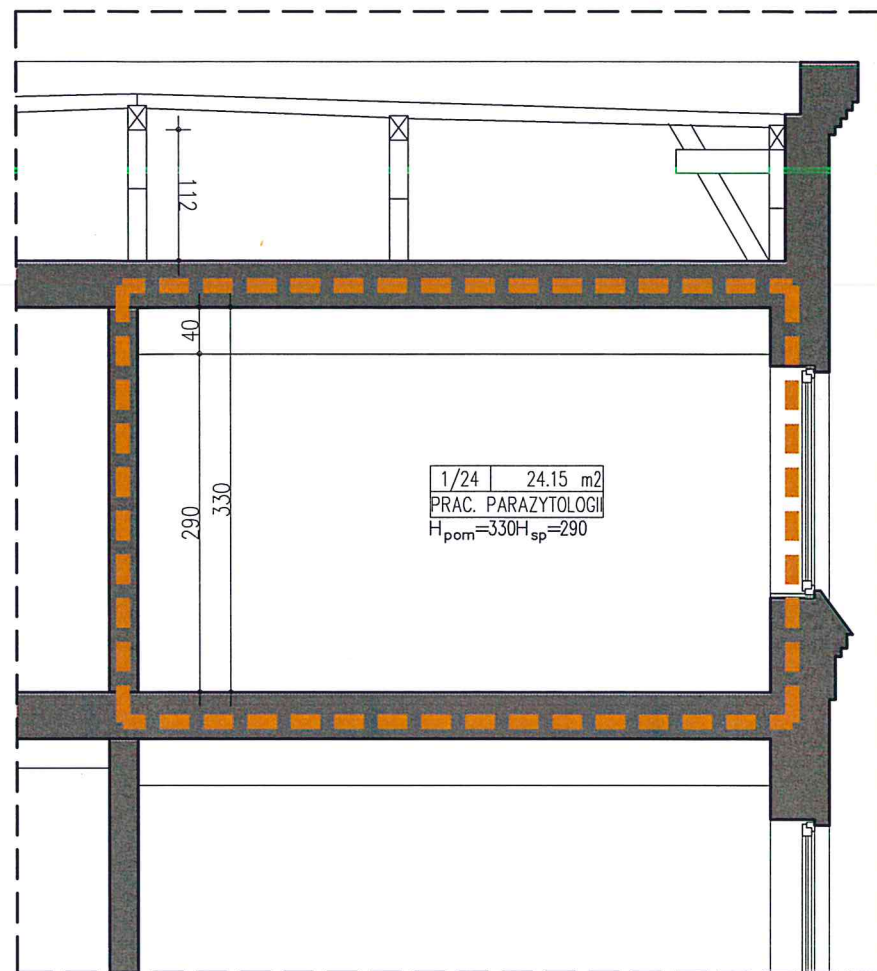


Uzgodniono na podstawie ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod względem
wymagań higienicznych i zdrowotnych
bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami,
Opinia/postanowienie/decyzja z dnia 26.01.2022
znak DN-NS.90M.64.2022

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

dr Jadwiga Kucma-Napierała
Specjalista epidemiolog

0.00= 132.54 m.n.p.m.

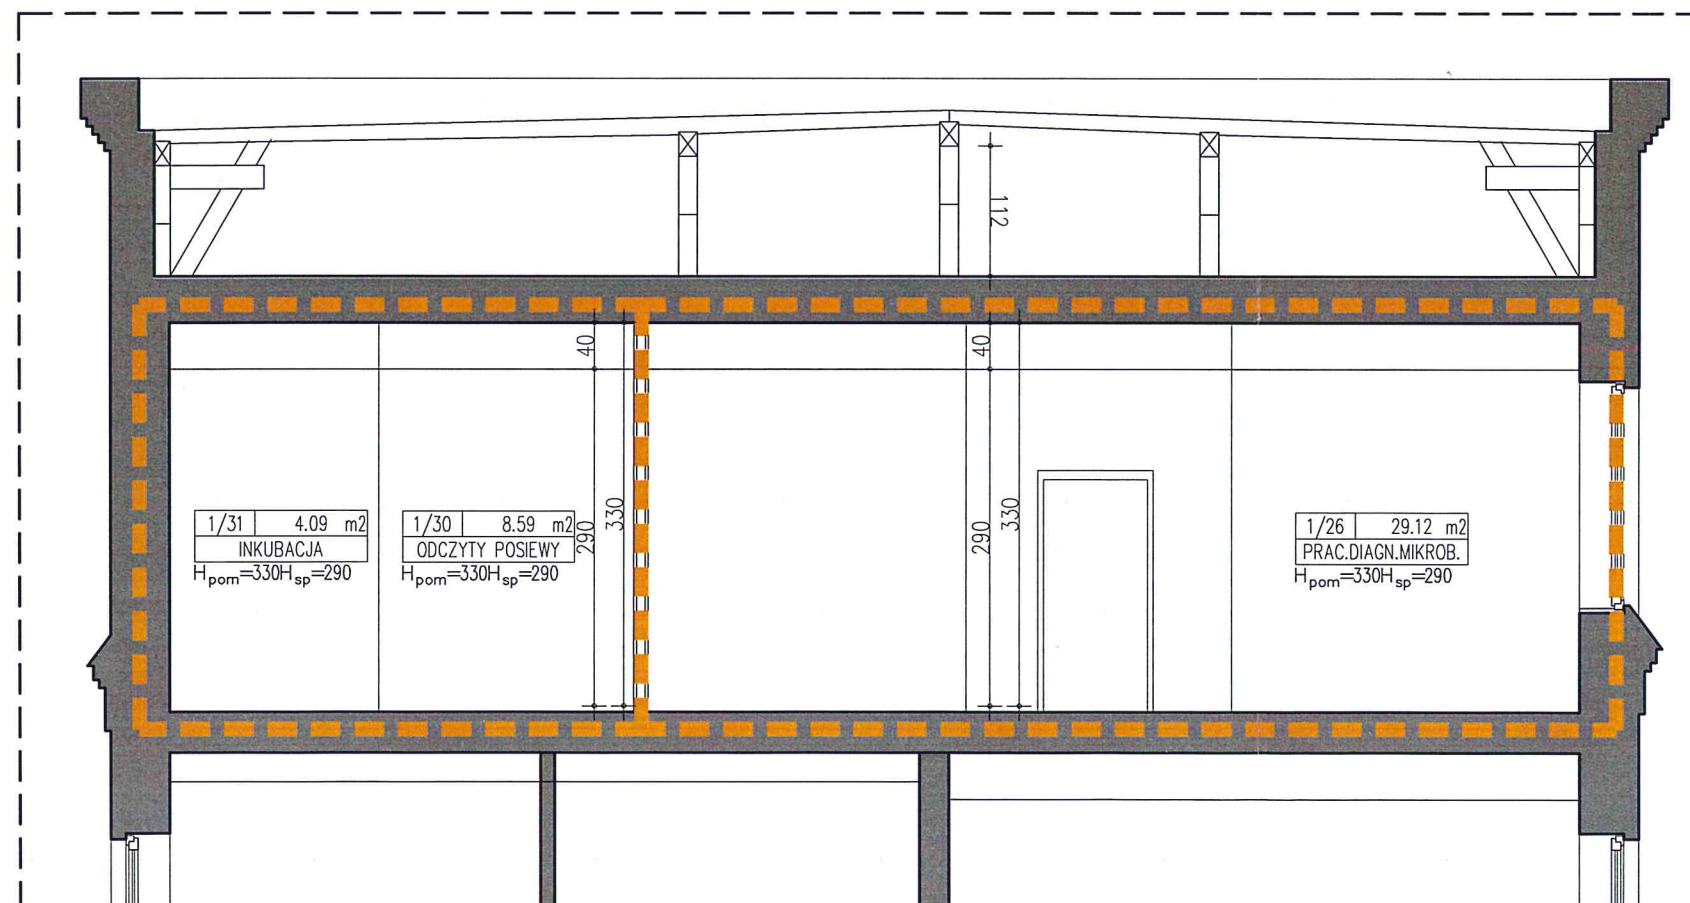

SMART ARCHITEKCI architecture & development Szymon Mazurek ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com			
NAZWA OBIEKTU:			
PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW CHIRURGII I INTERNISTYCZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OAIIT NA PRACOWNIE DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ I PARAZYTOLOGII ORAZ REMONTEM DACHU SZPITALA POWIATOWEGO IM. M. NENCKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA W KROTOSZYNIE			
ADRES INWESTYCJI:			
UL. MICKIEWICZA 21, NR DZIAŁKI 777/1, OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 MIASTO KROTOSZYN, AM-34, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301204_4 KROTOSZYN-MIASTO			
TYTUŁ RYSUNKU:			
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU			
INWESTOR:			
SPZOZ W KROTOSZYNIE			
ADRES INWESTORA:			
UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN			
PROJEKTANT - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń			PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek			Upr. Nr 21/09/DOIA
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:100/420x297mm	23.12.2021	ZAŁĄCZNIK 1
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.			